


附圖一 大型遊樂場高空機械遊樂設施緊急避難措施標準作業流程圖

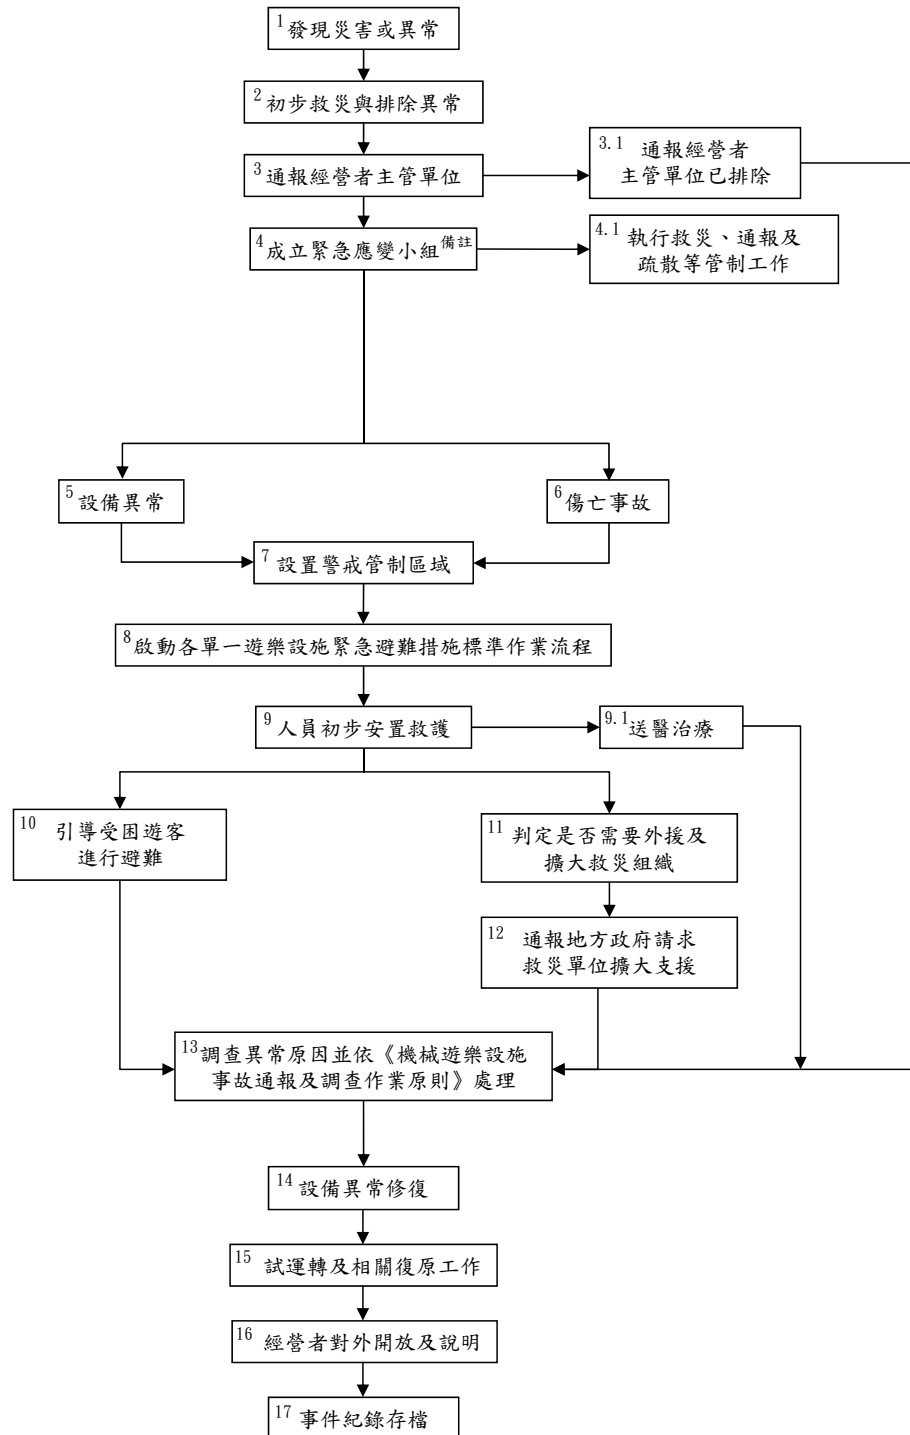

備註：緊急應變小組建議設置指揮官及副指揮官，並至少須包括作業組、救援組、機電組、安全組、協調組及新聞組等組別，經營者得就實際狀況自行調整。